




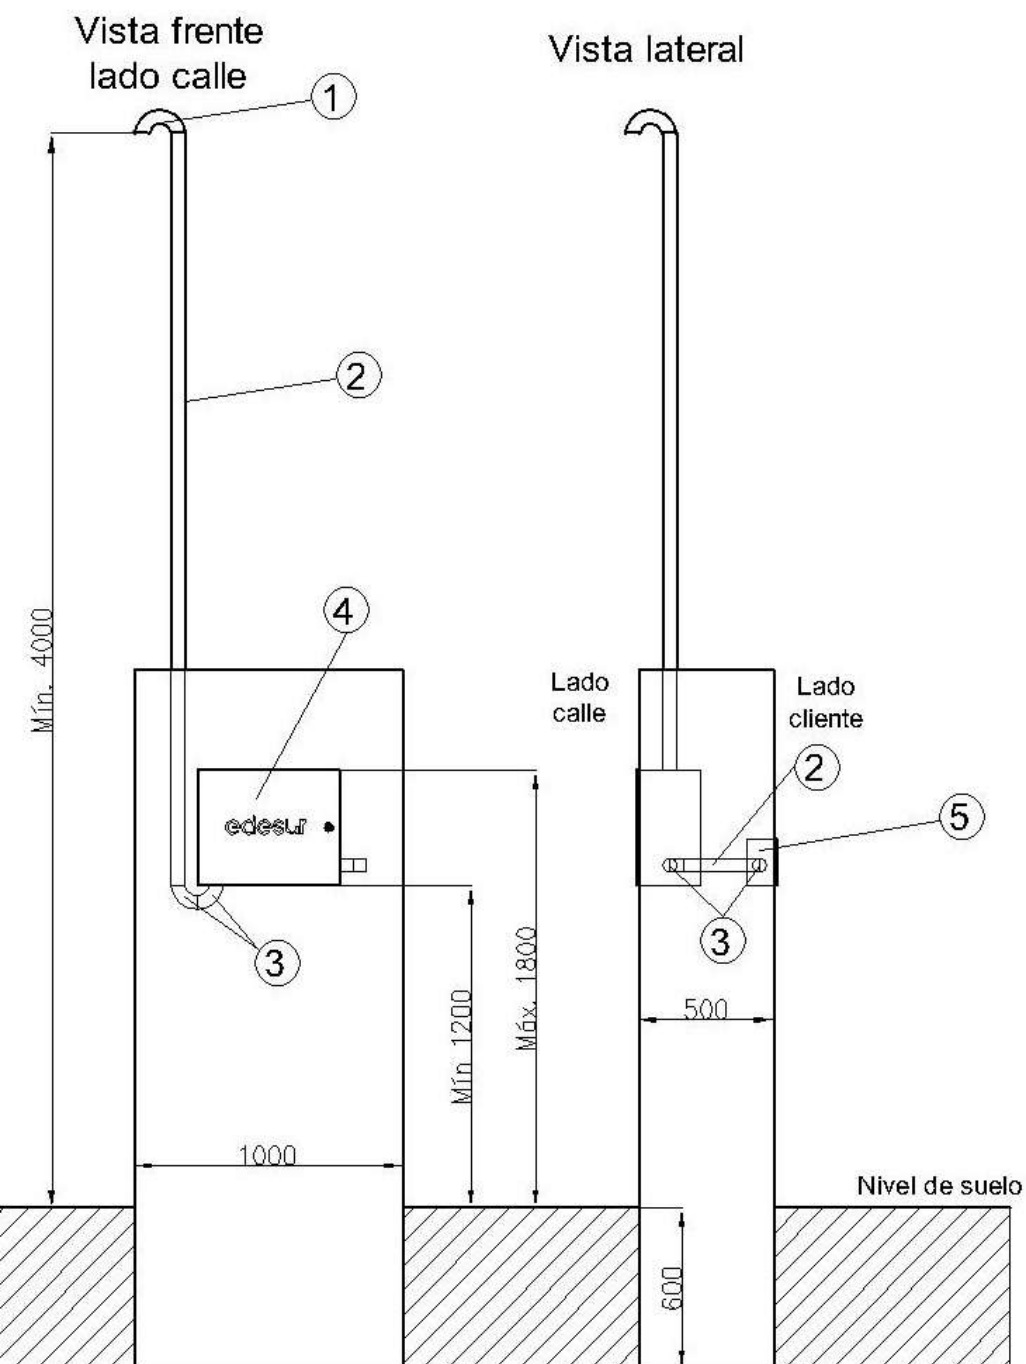

Detalle interior tablero del cliente:

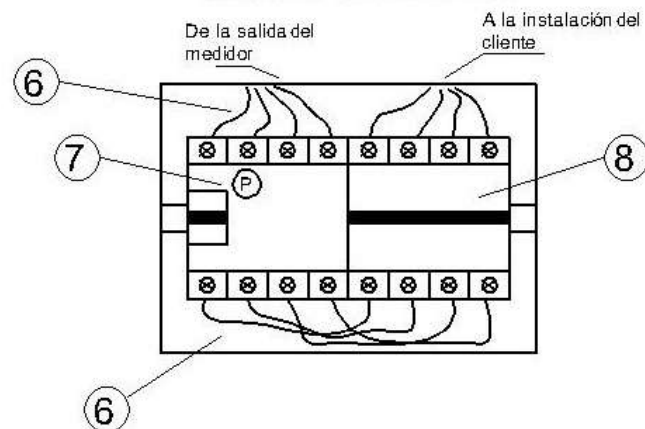


Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Sin matrícula	Pipeta de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	1	Pieza
2	Sin matrícula	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	3	Metros
3	Sin matrícula	Curva de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	4.0	Pieza
4	0112-0439	Gabinete para equipo de medición T2	1	Pieza
5	0112-0554	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
6	0101-0197	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 16 mm ²	6	Metros
9	0103-2453	Interruptor diferencial tetrapolar In = 63 A	1	Pieza
10	0103-2450	Interruptor termomagnético tetrapolar In = 63 A	1	Pieza

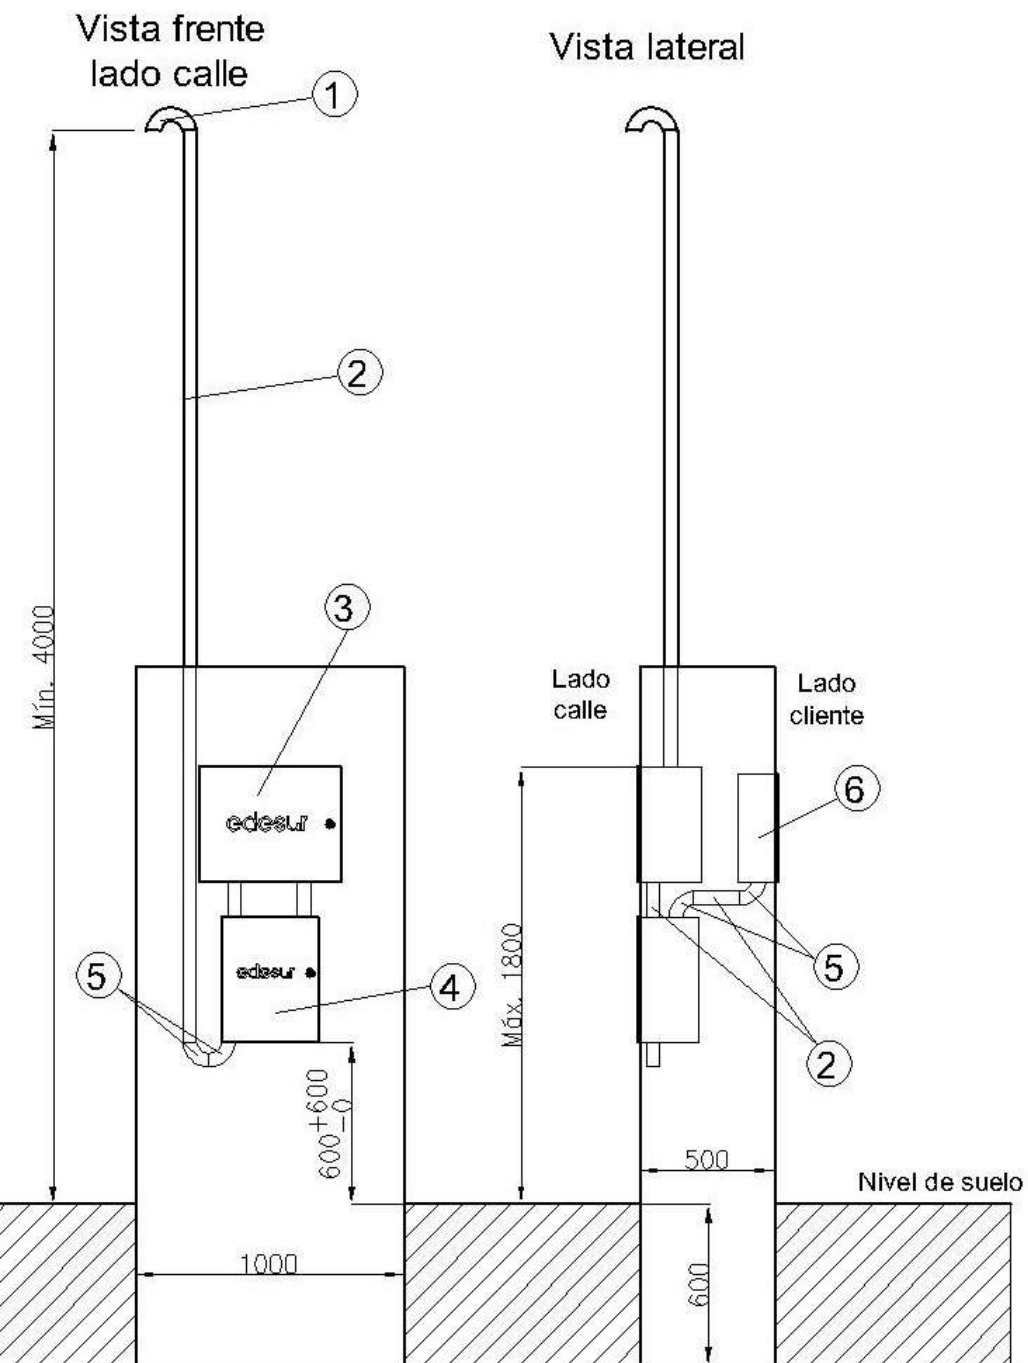


Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Sin matrícula	Pipeta de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	1	Pieza
2	Sin matrícula	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	3	Metros
3	0112-0439	Gabinete para equipo de medición T2	1	Pieza
4	0112-0212	Gabinete para toma y medición indirecta hasta 100 kW	1	Pieza
5	Sin matrícula	Curva de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	4.0	Pieza
6	Sin matrícula	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza


Vista frente lado calle

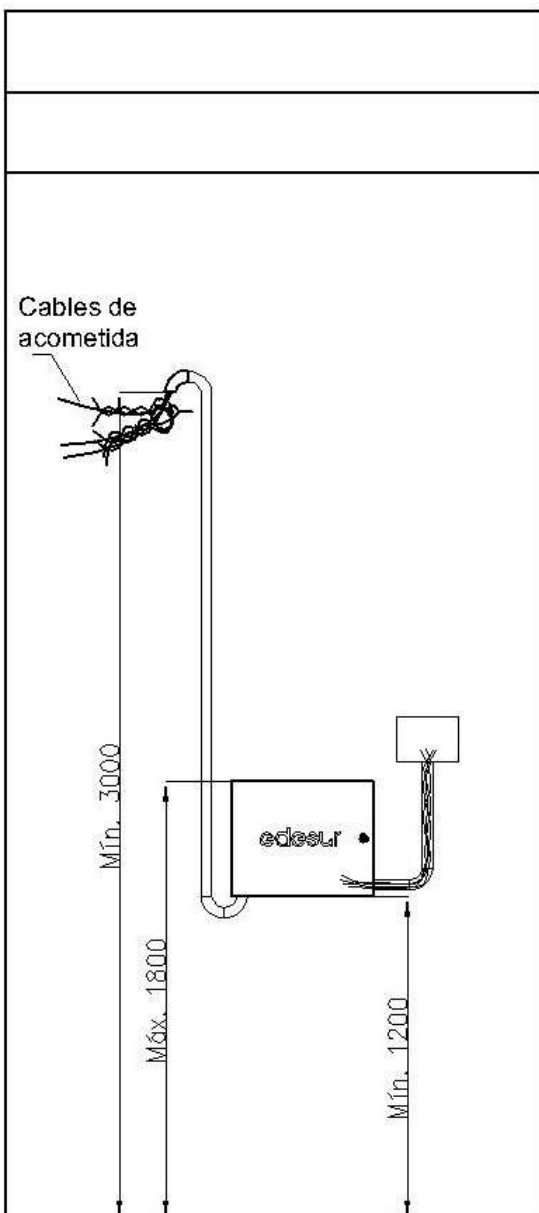

Vista lateral

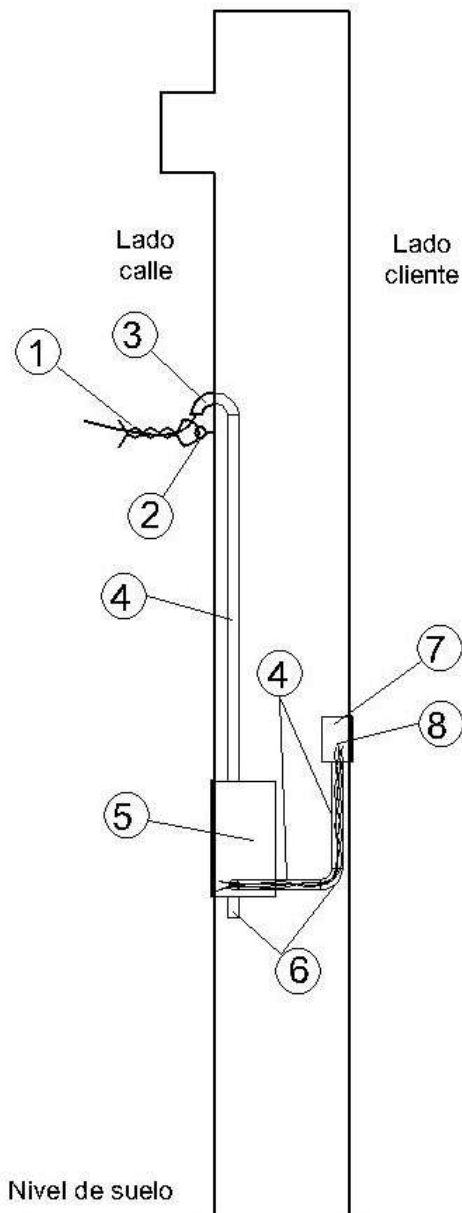


Detalle interior
tablero del cliente:

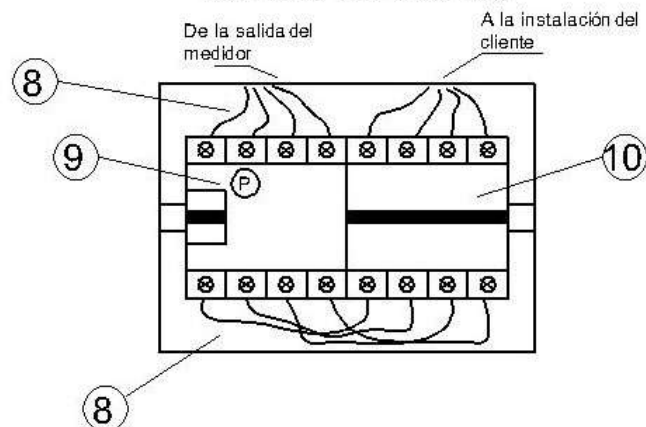

Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	0120-0479	Retención preformada aislada	3	Pieza
2	0120-0108	Gancho para retención de acometida	1	Pieza
3	Sin matrícula	Pipeta de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	1	Pieza
4	Sin matrícula	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	3	Metros
5	0112-0439	Gabinete para equipo de medición T2	1	Pieza
6	Sin matrícula	Curva de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	3.0	Pieza
7	0112-0554	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza
8	0101-0197	Cable unipolar de cobre aislado en PVC de 16 mm ²	6	Metros
9	0103-2453	Interruptor diferencial tetrapolar In = 63 A	1	Pieza
10	0103-2450	Interruptor termomagnético tetrapolar In = 63 A	1	Pieza

Vista frente lado calle

Vista lateral

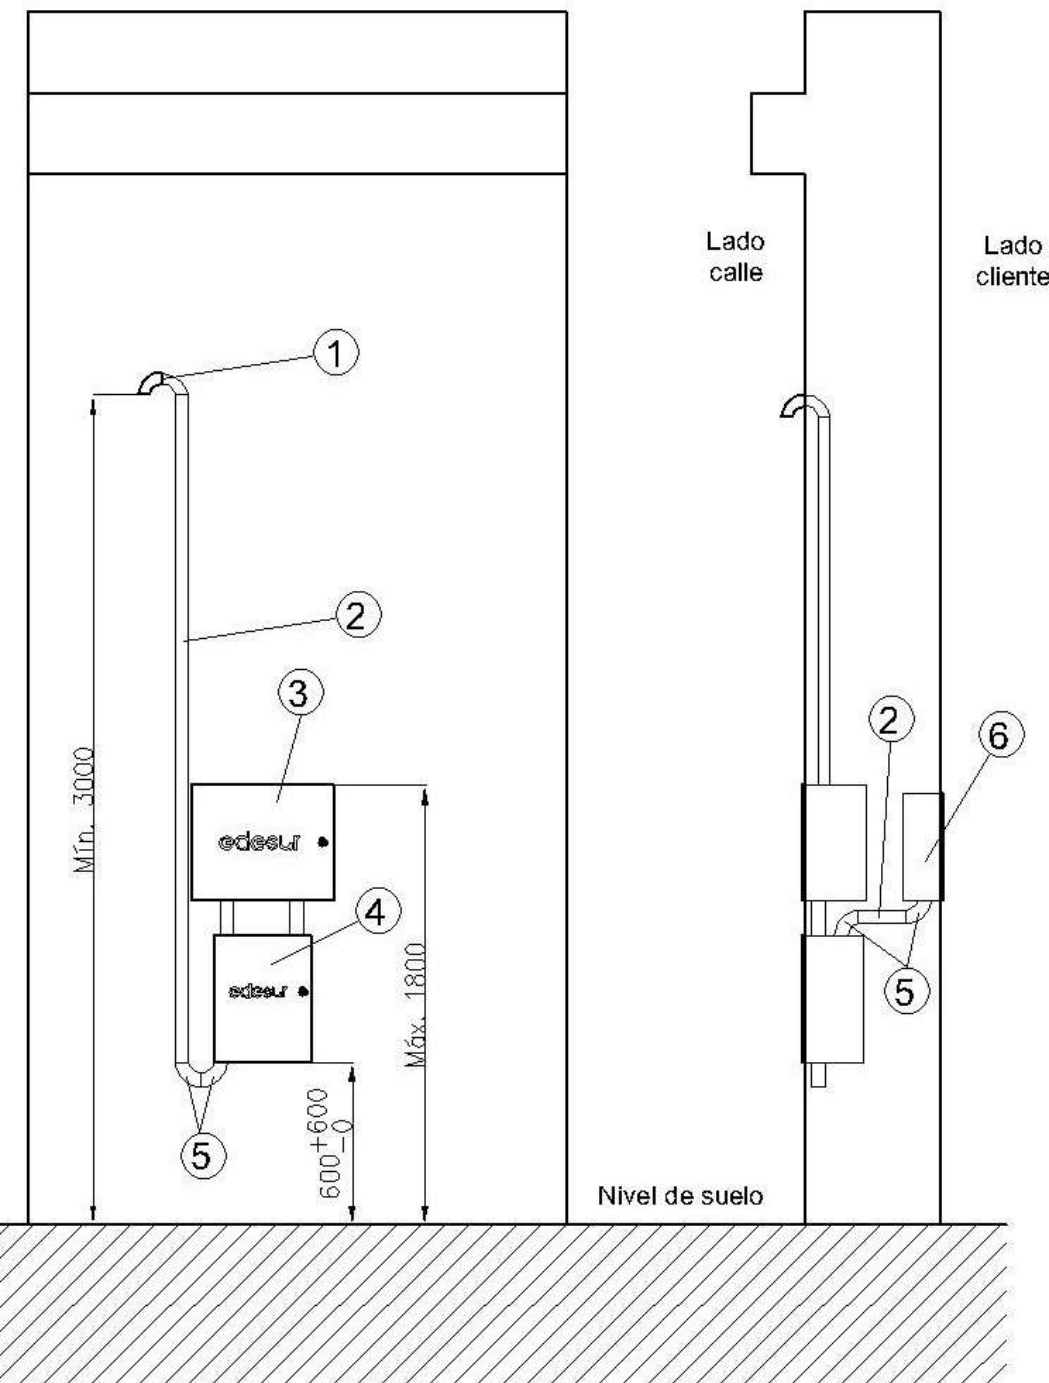

Posición	Matrícula	Descripción	Cantidad	Unidad
1	Sin matrícula	Pipeta de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	1	Pieza
2	Sin matrícula	Caño de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	3	Metros
3	0112-0439	Gabinete para equipo de medición T2	1	Pieza
4	0112-0212	Gabinete para toma y medición indirecta hasta 100 kW	1	Pieza
5	Sin matrícula	Curva de PVC de 50 mm de diámetro interior mínimo	4.0	Pieza
6	Sin matrícula	Caja de material sintético para tablero del cliente	1	Pieza